

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676450, Амурская обл.,  
г. Свободный, ул. Шатковская, 116  
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий ОПП и ВР:  
Егорова Е.Л.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 4126 / С от 01.11.2022

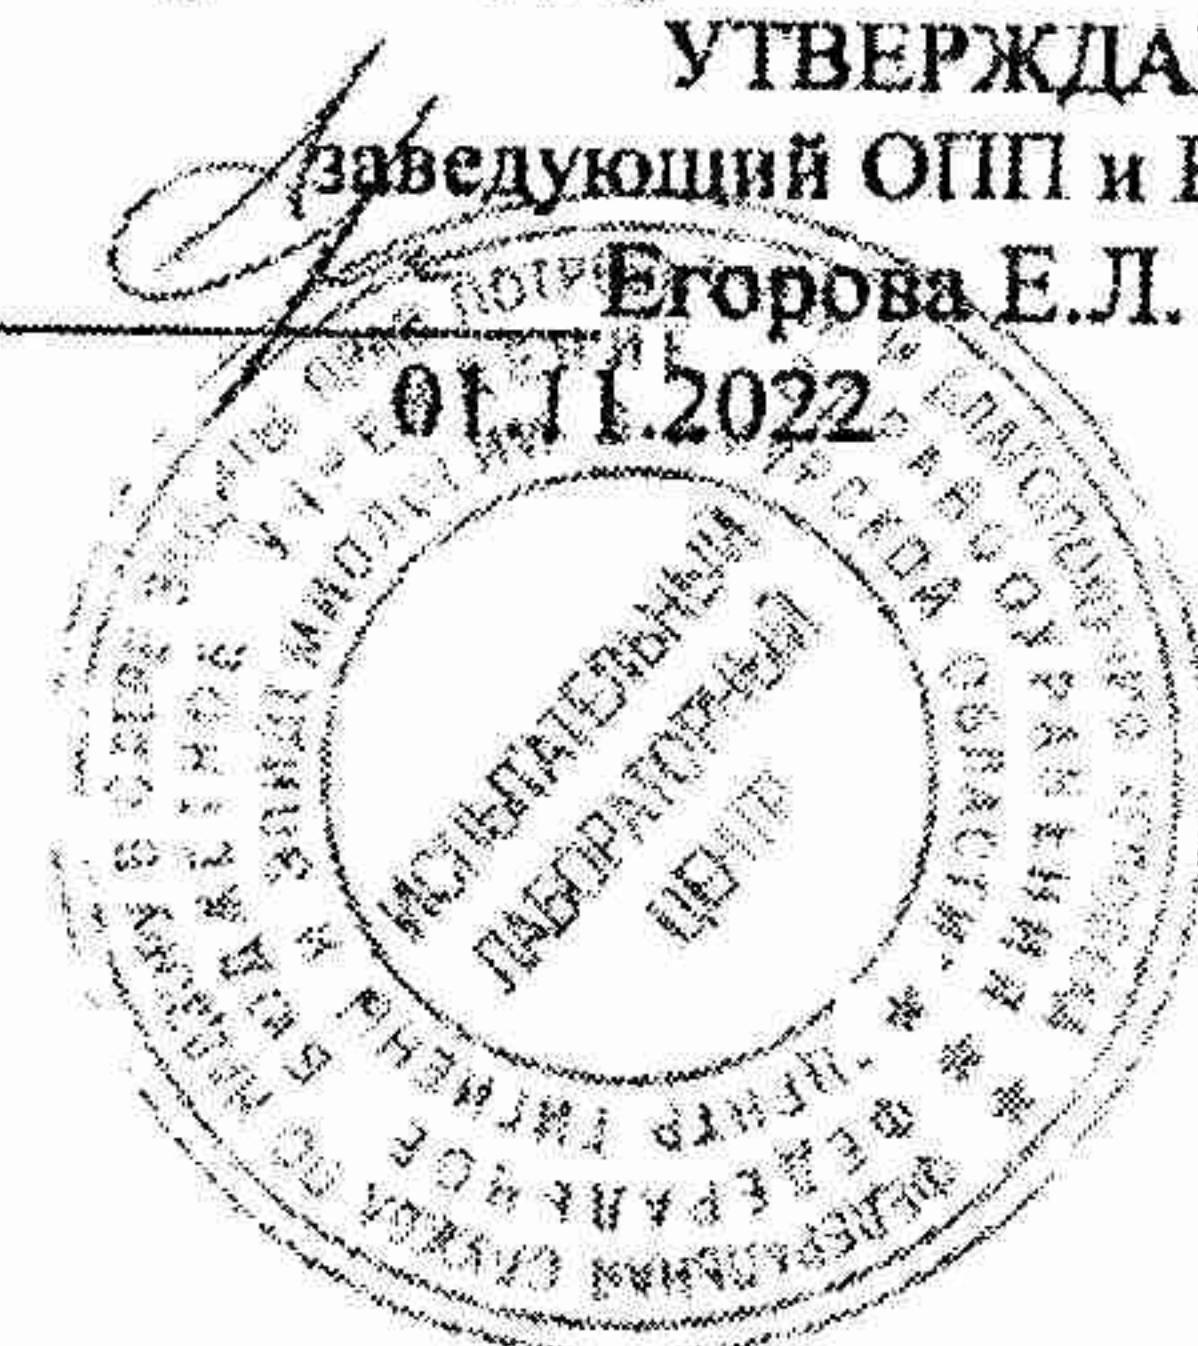

Наименование пробы (образца):  
Вода из скважины № 1410, на изливе  
Заявитель:  
Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"  
Юридический адрес заказчика:  
676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16  
Фактический адрес заказчика:  
676450, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16  
Дата и время отбора пробы (образца): 26.10.2022 23 ч. 50 мин.  
Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2022 13 ч. 00 мин.  
Проба отобрана и направлена: гидрогеолог Ануфриенко А.Е.  
Цель отбора: Производственный контроль  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):  
Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"  
676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16  
Объект, где производился отбор пробы (образца):  
Вода из скважины № 1410, на изливе, Амурская область, Михайловский р-н, с.Поярково, ул. О.Кошевого, 4  
Код пробы (образца): 4126.27.10.22.-пк  
Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>  
Тара, упаковка: стеклянная ёмкость  
НД на методику отбора: -  
НД, устанавливающие требования к продукции:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
Условия транспортировки: Автотранспорт  
Дополнительные сведения: -  
Протокол (акт) отбора: от 27.10.2022  
Основание для отбора: договор от 29.12.2021 № 666/3554ПК  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".  
ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

КОЛИЯ ВЕРНА  
ИНЖЕНЕР ООО "АРГО"  
САДЫРИНА Н.В.  
Подпись  
14.12.2022г.

Код образца (пробы): 4126.27.10.22.-пк

Лаборатория микробиологических исследований					
Дата поступления пробы: 27.10.2022					
Дата начала исследования: 27.10.2022					
Дата окончания исследования: 31.10.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 3.3
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 5.3
Сведения об оборудовании					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)		Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022		28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 4126 / С от 01.11.2022

Техник-лаборант Каратаева Л.Г.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676450, Амурская обл.,  
г. Свободный, ул. Шатковская, 116  
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
заведующий ОПШ и ВР:

Егорова Е.Л.

01.11.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 4129 / С от 01.11.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода из скважины № 2638, на изливе

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

Юридический адрес заказчика:

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Фактический адрес заказчика:

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Дата и время отбора пробы (образца): 27.10.2022 01 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2022 13 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

гидрогеолог Ануфриенко А.Е.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Вода из скважины № 2638, на изливе, Амурская область, Михайловский р-н, с.Поярково, ул. Гагарина, 12

Код пробы (образца): 4129.27.10.22-нк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стеклянная ёмкость

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Автотранспорт

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 27.10.2022

Основание для отбора: договор от 29.12.2021 № 666/3554ПК

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".


ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4129.27.10.22-пк

Лаборатория микробиологических исследований					
Дата поступления пробы: 27.10.2022					
Дата начала исследования: 27.10.2022					
Дата окончания исследования: 31.10.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 3.3
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 5.3
Сведения об оборудовании					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)		Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022		28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 4129 / С от 01.11.2022

Техник-лаборант Каратаева Л.Г.

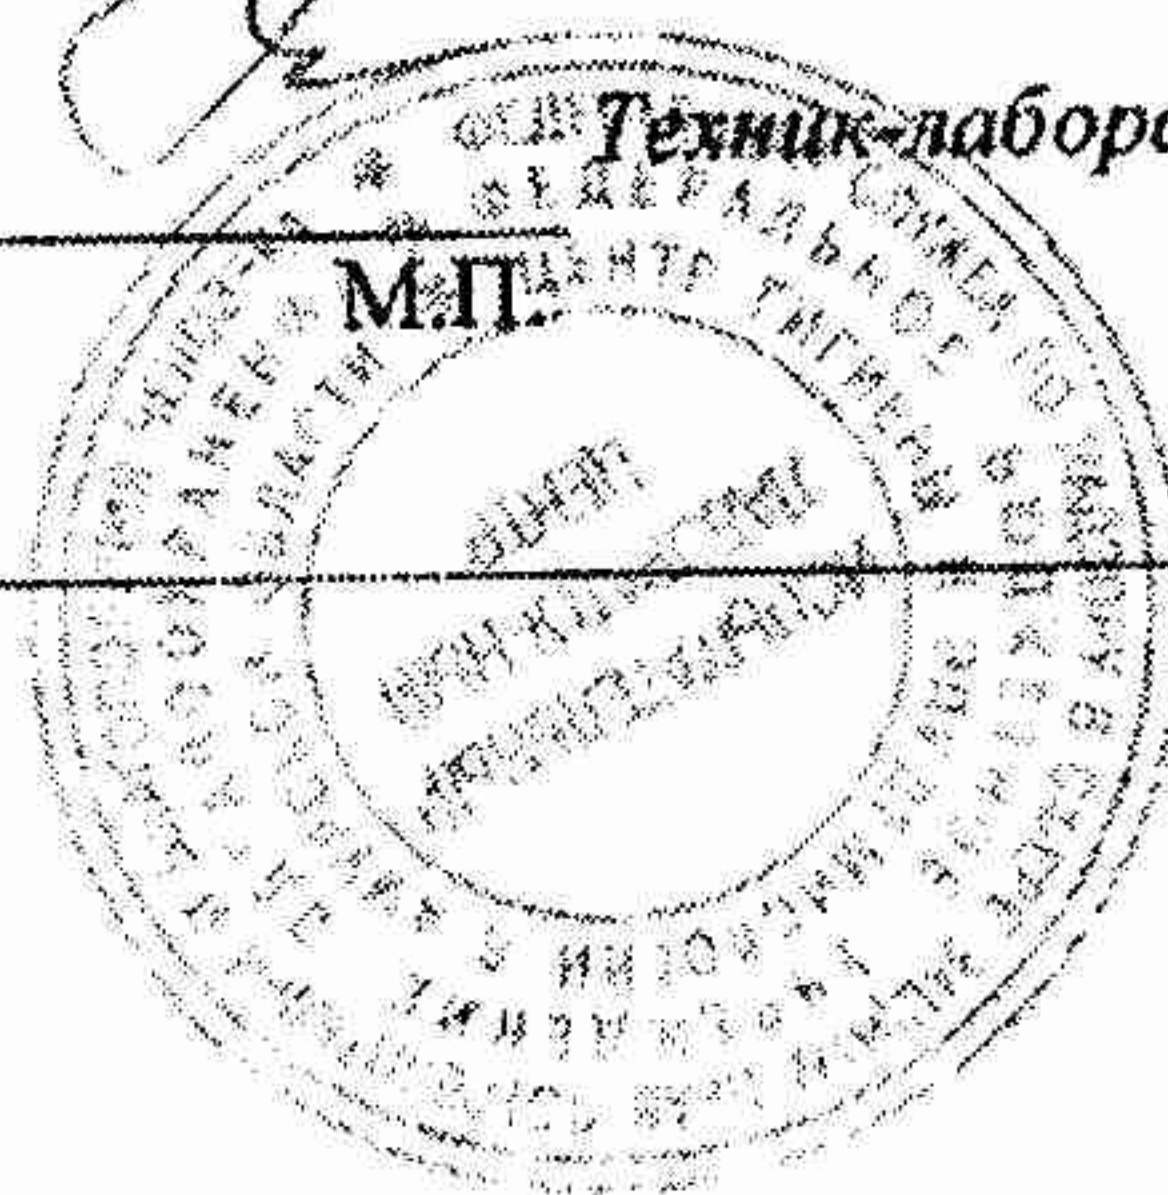

окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676450, Амурская обл.,  
г. Свободный, ул. Шатковская, 116  
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ОПП и ВР:

Егорова Е.Л.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 4128 / С от 01.11.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода из скважины № 3363, на изливе

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

Юридический адрес заказчика:

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Фактический адрес заказчика:

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Дата и время отбора пробы (образца): 26.10.2022 23 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2022 13 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

гидрогеолог Ануфриенко А.Е.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Вода из скважины № 3363, на изливе, Амурская область, Михайловский р-н, с.Поярково, ул. О.Кошевого, 4

Код пробы (образца): 4128.27.10.22-нк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стеклянная ёмкость

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 27.10.2022

Основание для отбора: договор от 29.12.2021 № 666/3554ПК

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 4128.27.10.22-пк

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 27.10.2022  
 Дата начала исследования: 27.10.2022  
 Дата окончания исследования: 31.10.2022


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 3.3
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 5.3

**Сведения об оборудовании**

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022	28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 4128 / С от 01.11.2022

Техник-лаборант Каратаева Л.Г.

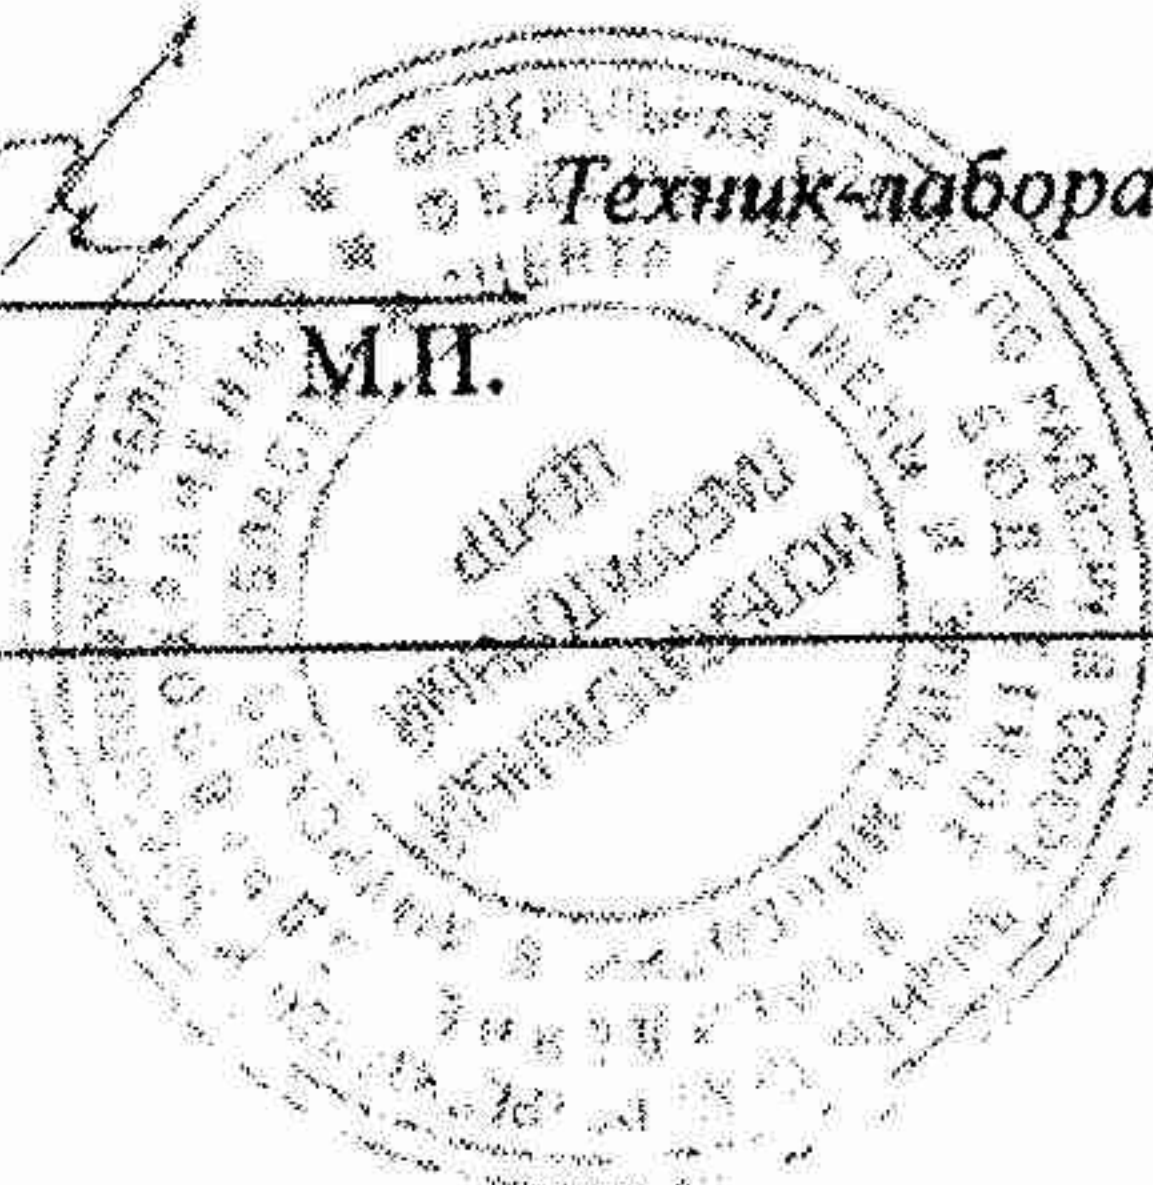

окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676450, Амурская обл.,  
г. Свободный, ул. Шатковская, 116  
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
заведующий ОПП и ВР:

Егорова Е.Л.

01.11.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 4127 / С от 01.11.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода из скважины № 29-125, на изливе

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

Юридический адрес заказчика:

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Фактический адрес заказчика:

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Дата и время отбора пробы (образца): 27.10.2022 03 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2022 13 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

гидрогеолог Ануфриенко А.Е.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Вода из скважины № 29-125, на изливе, Амурская область, Михайловский р-н, с.Поярково, пер. Молодежный, 7

Код пробы (образца): 4127.27.10.22-пк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стеклянная ёмкость

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


Условия транспортировки: Автотранспорт

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 27.10.2022

Основание для отбора: договор от 29.12.2021 № 666/3554ПК

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

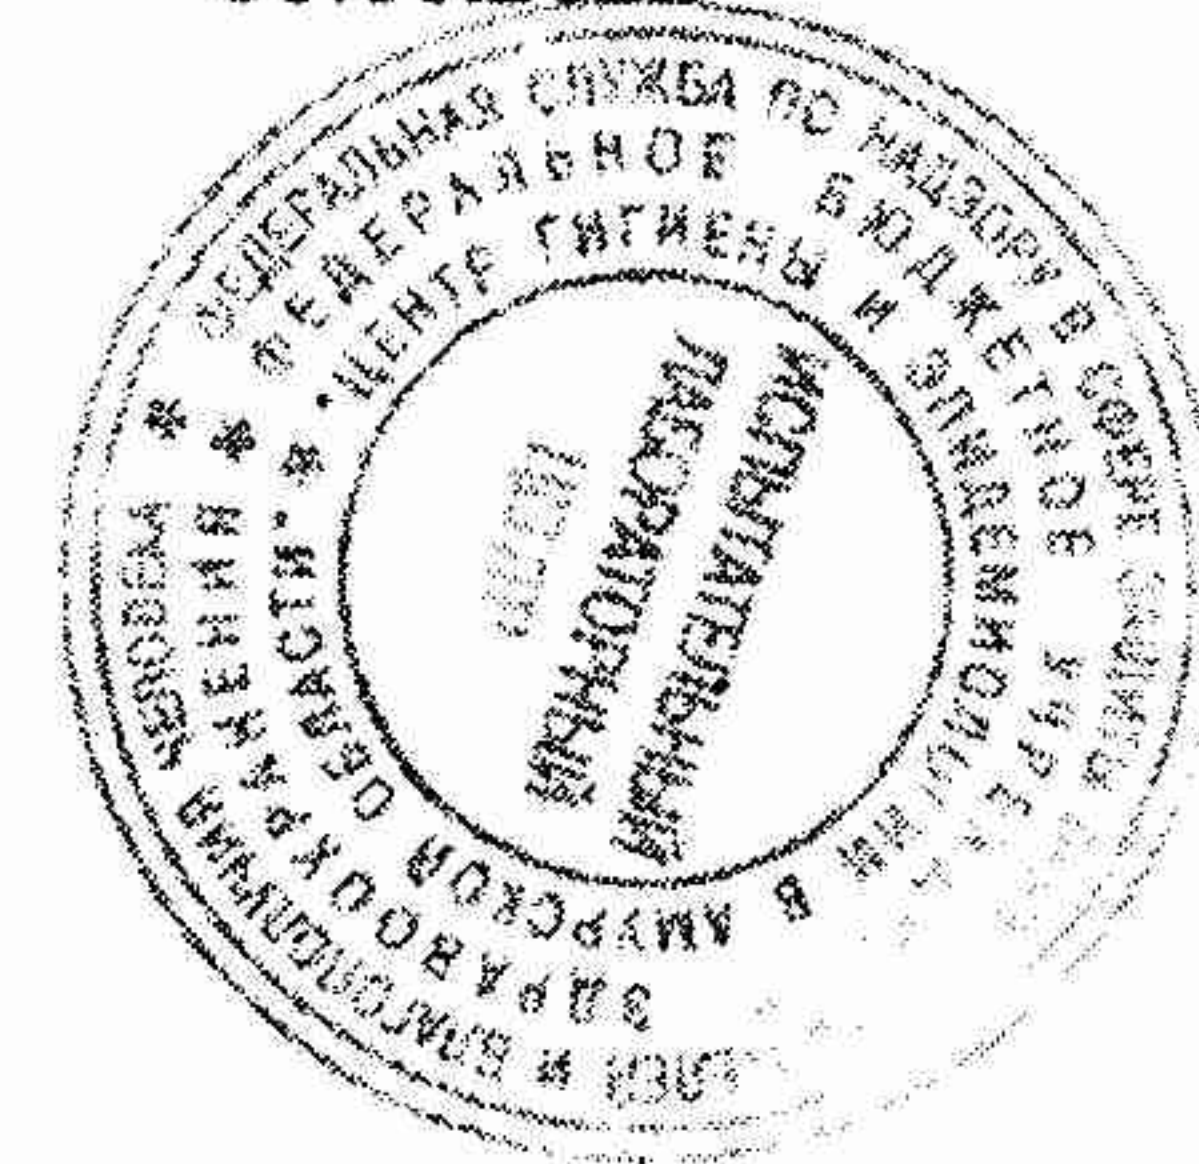


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".  
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

КОПИЯ ВЕРН.  
ИНЖЕНЕР ООО "АРГО"  
САДЫРИНА Н.В.  
Подпись  
"15" 12 20 22

Код образца (пробы): 4127.27.10.22-пк

Лаборатория микробиологических исследований					
Дата поступления пробы: 27.10.2022					
Дата начала исследования: 27.10.2022					
Дата окончания исследования: 31.10.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 3.3
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 5.3
Сведения об оборудовании					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)		Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022		28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 4127 / С от 01.11.2022

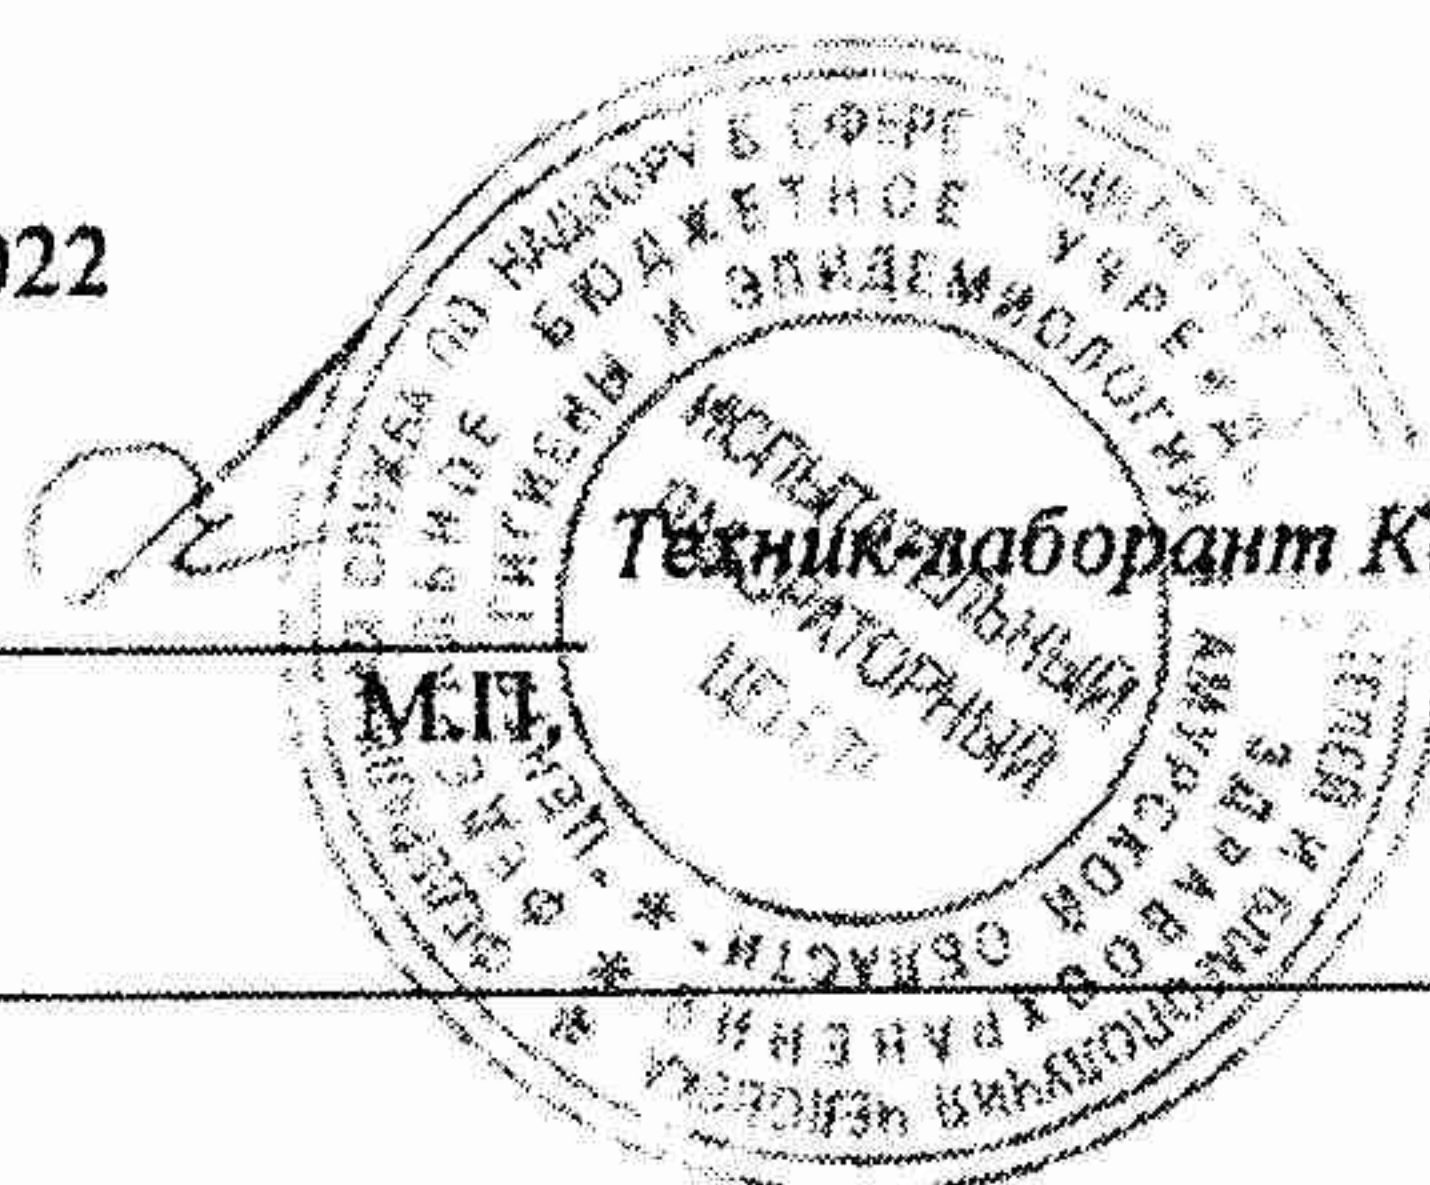

Технический лаборант Каратаева Л.Г.

окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 8(4162)525629  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:  
676450, Амурская обл.,  
г. Свободный, ул. Шатковская, 116  
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cgc-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
заведующий ОПЦ и ВР:

Вгорова Е.Л.

01.11.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 4125 / С от 01.11.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода из скважины № 857, на изливе

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

Юридический адрес заказчика:

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Фактический адрес заказчика:

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Дата и время отбора пробы (образца): 26.10.2022 23 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2022 13 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

гидрогеолог Ануфриенко А.Е.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью фирма "АРГО"

676454, Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса, 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Вода из скважины № 857, на изливе, Амурская область, Михайловский р-н, с.Поярково, ул. Целинная, 4а

Код пробы (образца): 4125.27.10.22-пк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стеклянная ёмкость

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 27.10.2022

Основание для отбора: договор от 29.12.2021 № 666/3554ПК

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Лаборатория микробиологических исследований					
Код образца (пробы): 4125.27.10.22-пк					
Дата поступления пробы: 27.10.2022					
Дата начала исследования: 27.10.2022					
Дата окончания исследования: 31.10.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 3.3
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04, п 5.3
Сведения об оборудовании					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)		Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022		28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 4125 / С от 01.11.2022

Техник-лаборант Каратаева Л.Г.

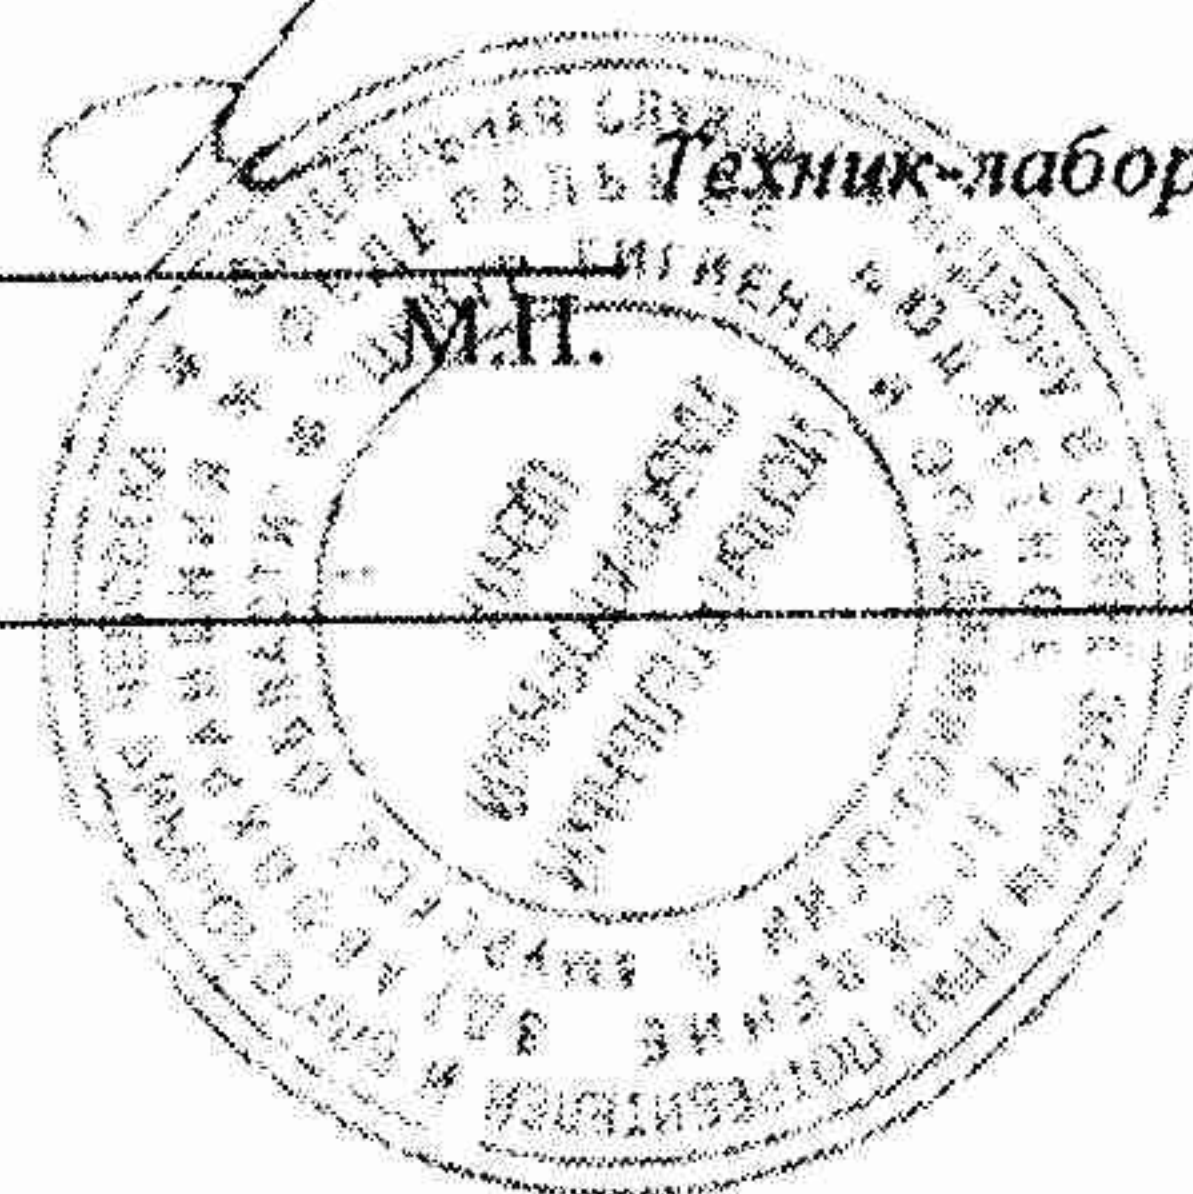

окончание протокола